
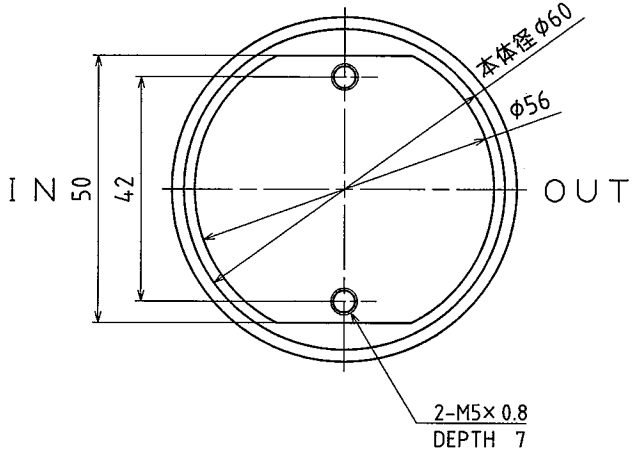
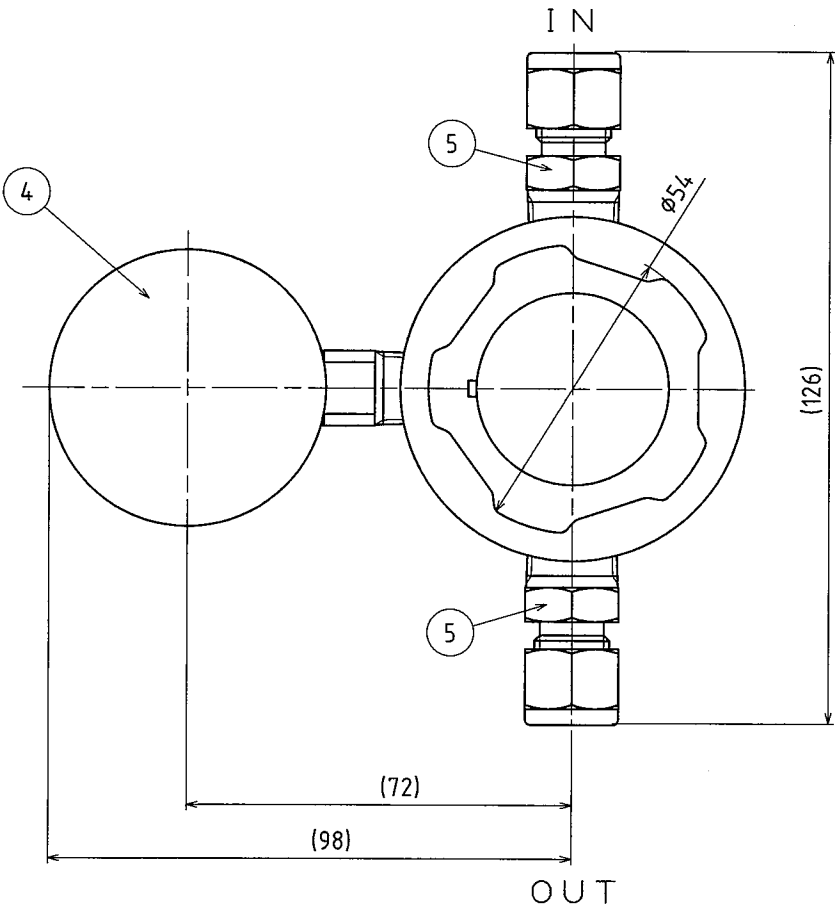


項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3604
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	二次圧力計	SUS316L
5	出入口継手	ASTM A276 TYPE 316

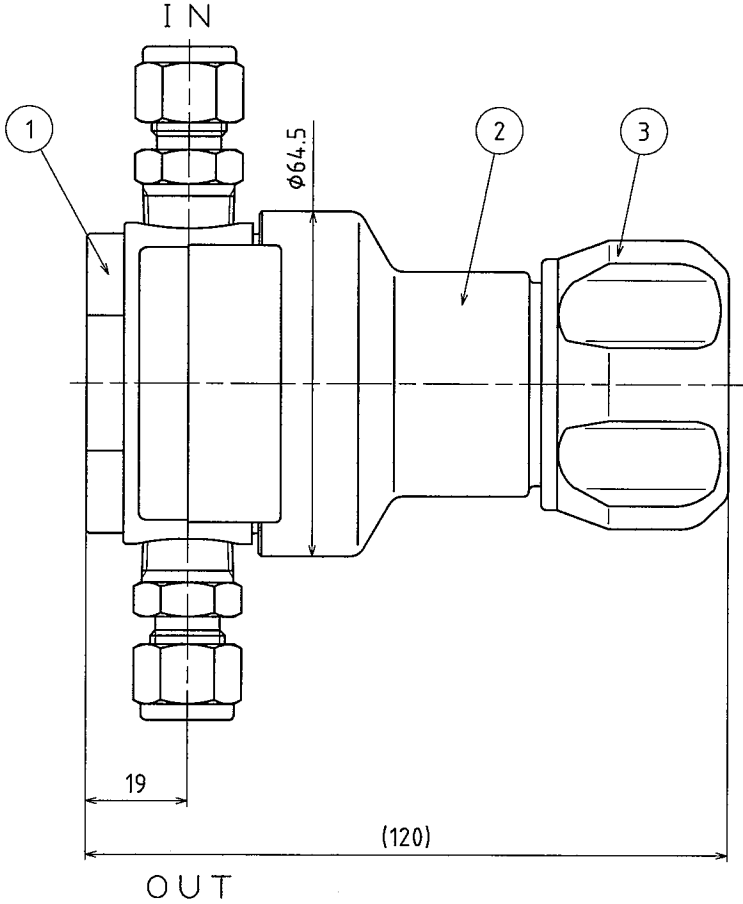

TORR-50-3S-5015-6SH6SH	3.5MPa	-0.1~1.5MPa	3/8" SWAGELOK
TORR-50-3S-5010-6SH6SH	3.5MPa	-0.1~1.0MPa	3/8" SWAGELOK
TORR-50-3S-5006-6SH6SH	3.5MPa	-0.1~0.6MPa	3/8" SWAGELOK
TORR-50-3S-5003-6SH6SH	3.5MPa	-0.1~0.3MPa	3/8" SWAGELOK
品名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

ニ '17.05.25 北村 8508,9256	日付 DATE	'05.06.21
ハ '09.03.16 松本 8111	尺度 SCALE	1/1
ロ '07.09.06 会津 8167		
訂正歴 REV. イ '05.06.21 滝沢		

承認
APPROVED

部長
17.5.25
福島

チーフ
17.5.25
菅野

検図
CHECKED
17.5.25
松本

製図
DRAWN
17.5.25

日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION

品名 TITLE	TORR-50sr
-------------	-----------

図面番号	分類 TYPE	3
	図番 DWG.No.	CN82925ニ
	訂正 Rev.	△△△△△△△△